

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA
VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU/MS
(PROCESSO N. 5969/2013)
MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO

MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO





Complementação dos cabos UTP CAT 6 usados para instalação de câmeras do sistema de CFTV

MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO



Complementação dos cabos UTP CAT 6 usados para instalação de câmeras do sistema de CFTV

MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO

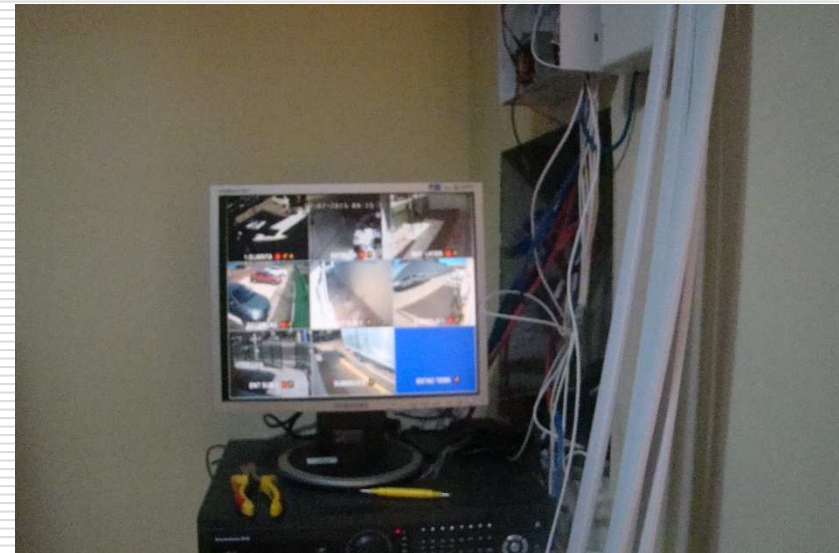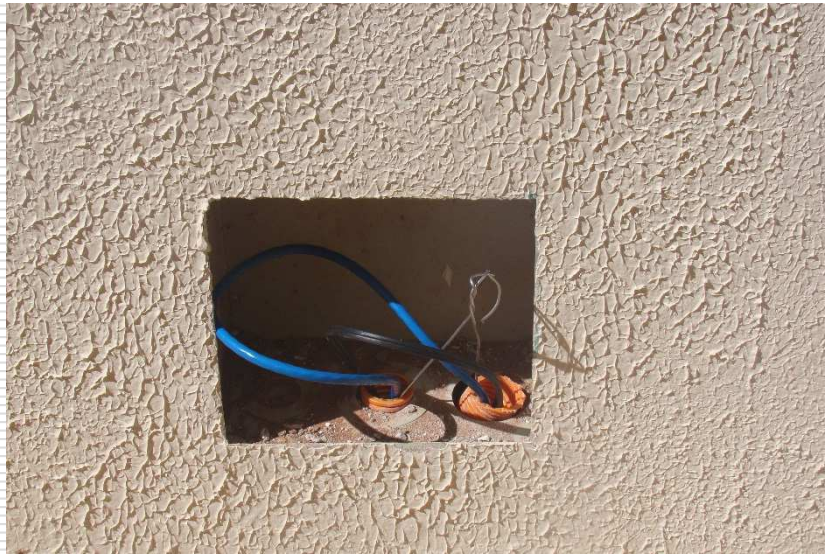

Complementação dos cabos UTP CAT 6 usados para instalação de câmeras do sistema de CFTV
