

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM SPDA EM CAMPO GRANDE-MS

2ª medição
06 de maio de 2019

DADOS DA OBRA:


- CONSTRUTORA RESPONSÁVEL: ANCEMA Construções LTDA. - ME
- ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA OBRA: MARCELO FALCHEMBACK
- REGISTRO: A49789-4 RRT Nº 8089709
- VALOR DO CONTRATO: R\$ 456.247,66
- CONTRATO Nº 50/2018
- PROCESSO Nº 5995/2018
- TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
- FISCAL: ENG. MARCELO NAKAO CREA 7881-D
- AUTOR DO PROJETO: GAMA GP INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
- VALOR DA PARCELA MEDIDA: R\$ 133.950,19

Gerenciamento de Obra



Reunião com a empresa Ancema, na sala do GMP.
No sentido anti-horário, Eng. Amon Flores (Chefe do GMP), Eng. Marcelo Nakao (Fiscalização) Arq. Marcelo Falchemback e Encarregado Wanderson (Ancema).

Canteiro de Obra

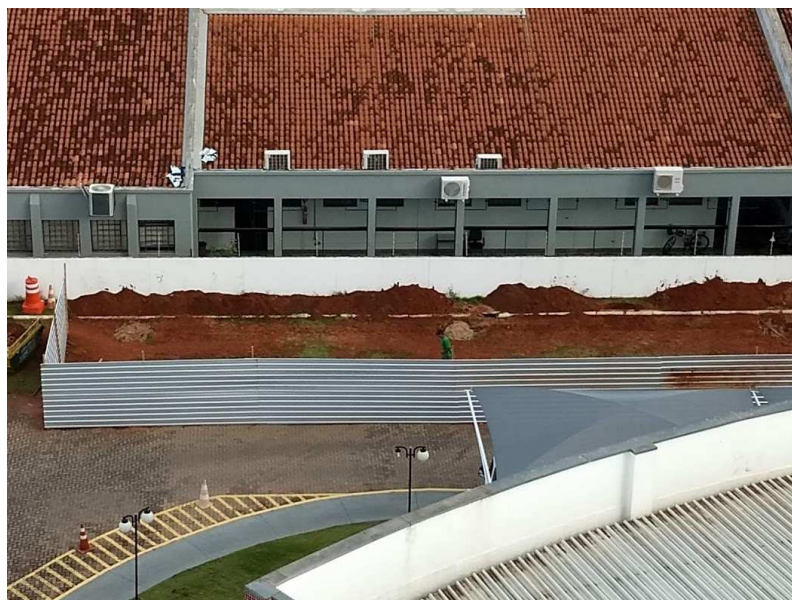

Vista aérea do canteiro e detalhe da caçamba com entulho do piso-grama

Fundação



Detalhes das armaduras das estacas e dos blocos de transição

Fundação



Detalhes da instalação das ferragens dos blocos e do posicionamento do chumbador

Fundação



Detalhes dos chumbadores e da conferência dos eixo dos pilares no chumbador

Fundação



Detalhe do lançamento e vibração do concreto na fundações

Fundação



Formulário de Pedido de Serviço (Formulário de Pedido de Serviço) - 934494

1. DADOS DO CLIENTE: ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA EPP

2. LOCAL DE ENTREGA: RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE / MS - 79031908

3. ITENS DO PEDIDO:

CODIGO	PRODUTO	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL
44	FCK 25,0 (B) 95 SL1212 LINHA CP V	8,00	305,00	2.440,00
			TOTAL	2.440,00

4. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

5. INFORMAÇÕES DO TRANSPORTE:

KM CHEGADA: 328018

KM SAÍDA: 328014

HORA CHEG. OBRA: 10:50

HORA SAÍDA USINA: 10:25

HORA CHEG. USINA:

6. CONTROLE DE ADIÇÃO DE ÁGUA:

LIMITE DE ÁGUA PERMITIDO PARA ADICIONAR NA OBRA: _____ LTS.

ÁGUA ADICIONADA NO BALÃO: _____ LITROS.

RETORNO PARA A CENTRAL:

	SIM	NÃO
DESCARGA PARCIAL:	☐	☐
RETORNO DE CONCRETO:	☐	☐
MOLDAGEM PRÓPRIA:	☐	☐
MOLDAGEM CLIENTE:	☐	☐

AUTORIZO A ADIÇÃO DE _____ LITROS DE ÁGUA NO VOLUME DE _____ M³ DE CONCRETO PARA AUMENTAR O SLUMP DO MESMO, TENHO A CIÊNCIA DA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.

Detalhe do bloco concretado e da especificação do concreto usinado

Fundação



Detalhe da conferência do slump

Fundação



Detalhe da bomba e do caminhão betoneira lacrado



Fundação



Detalhe dos 14 pórticos, desmontados e depositados no canteiro, do tipo laminado viga 'I' com dimensões W410x38,8 e W200x31,3 - Peso total (5.139,08kg)